
OLIETANKE

under 6.000 liter



NY OLJETANK

Når du køber en ny tank, skal du sikre dig at tanken er typegodkendt. Det gør du ved at konstatere om tanken er påført et mærkeskilt, hvor der står fabrikant, tanktype, godkendelsesnummer, fabrikationsnummer og -år. Der skal desuden medfølge en tankattest.

Anmeldelse

Får du en ny olietank, skal du anmelde det til Morsø Kommune senest 14 dage før etablering.

Anmeldelsen skal foregå via den digitale ansøgningsportal "Byg og Miljø" eller Morsø Kommunes hjemmeside. Her skal du angive, hvornår du etablerer olietanken, samt hvor den skal placeres. Derudover skal der vedhæftes en kopi af tankattesten.

Olietanken bliver herefter registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Det er ejers ansvar at oplysningerne i BBR er korrekte, og det er derfor vigtigt, at du anmelder etablering af en ny tank.

Placering

Tanken skal placeres på et varigt stabilt underlag. Det betyder at underlaget ikke må ændre stabilitet, for eksempel ved at underlaget ikke bliver "vasket væk" af regnvand. Som led i vedligeholdelsespligten, er det ejers ansvar at sikre at tanken altid står på et varigt stabilt underlag.

- Tanken **må ikke** placeres inden for en afstand af 50 meter fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og inden for 25 meter fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand
- Tanken **må ikke** nedgraves eller anbringes under eller så tæt ved bygninger, at tanken ikke kan fjernes igen

Kommunen kan forbyde en ønsket placering af tanken, hvis vi vurderer, at der er risiko for forurening af grundvandet, jorden, undergrunden eller et nærliggende anlæg, hvor der indvindes drikkevand.


Brugte olietanke

Flytning af en overjordisk tank er tilladt, når du følger kravene om etablering og placering, samt at sløjfningsterminen ikke er overskredet. Hvis du installerer en brugt tank, skal tanken være forsynet med oprindeligt mærkeskilt, der angiver fabrikat, fabrikationsår og -nummer, tanktype og størrelse. Du skal også anmelde installation af en brugt tank. Nedgravede tanke må **ikke** flyttes.

Indendørs opstilling

Hvis der står på tankattesten at tanken er godkendt til opstilling inden døre, betyder dette at tanken skal være omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge. Det betyder for eksempel, at du ikke kan placere tanken i et maskinhus eller en uopvarmet garage. Er tanken fra før 2000 må tanken imidlertid godt stå inden døre i et ikke opvarmet rum.

Er du i tvivl om hvorvidt den er til indendørs opstilling, har du mulighed for at se det på tankens mærkeskilt. De fleste tanke har et godkendelsesnummer, som vist på nedenstående billede. Du kan ud fra det næstsidste tal bestemme, hvor tanken skal være placeret. "1" står for indendørs opstilling, mens "2" står for udendørs opstilling.

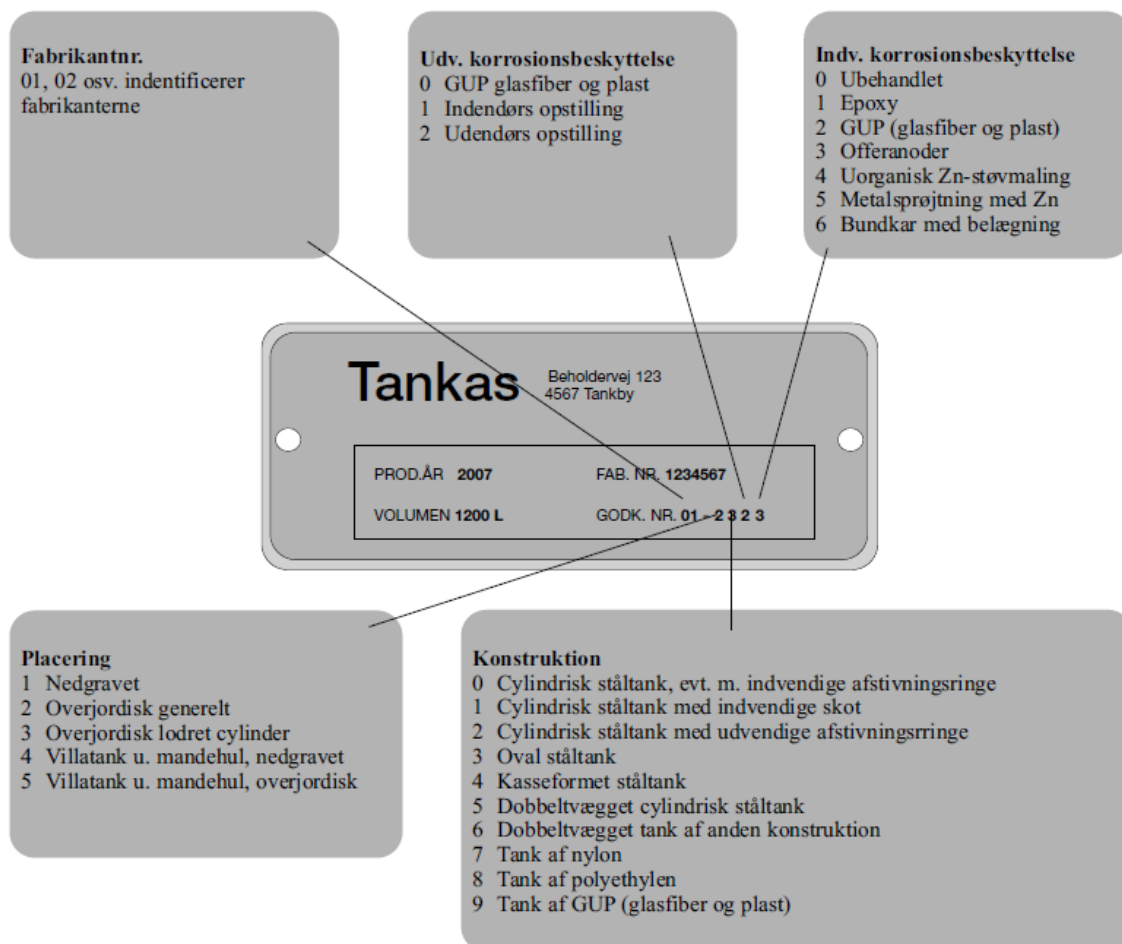

SLØJFNING

Du har selv ansvaret for at holde øje med, hvornår din tank skal udskiftes. Sløjfningsterminen afhænger af om tanken er overjordisk eller nedgravet, samt af materialet. Du kan se en oversigt over sløjfningsterminer nedenfor.

Placering	Tanktype	Indvendig korrosionsbeskyttelse	Sløjfningstermin
Overjordisk	Ståltank	Nej	30 år
		Ja	40 år
	Plasttank	Nej (enkeltvægget)	25 år
		Nej (dobbeltvægget)	40 år
Nedgravet	Ståltank (glasfiberbelagt)	Nej	40 år
		Ja	50 år
	Plasttank	Nej	45 år*

* Tanke, hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skulle være sløjfet senest den 31. marts 2015.

Det gælder for alle tankene, at udskiftningen skal ske med udgangspunkt i produktionsåret, og senest den 31. december i året for sløjfning. Når du sløjfer din olietank, skal du anmelde det til kommunen, så den kan blive sløjfet i BBR.

Det er den til enhver tid værende grundejer, som er ansvarlig for at tanke, som grundejer har kendskab til, og som ikke er sløjfet forskriftsmæssigt, bliver sløjfet.

Ved sløjfning skal du tømme tanken for indhold. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at opsugning af flere omgange kan være nødvendig. Hvis tanken er nedgravet, anbefaler vi at du graver tanken op. Hvis du ikke graver tanken op, skal du afmontere påfyldningsstudsene og plomberer tanken, således at påfyldning ikke kan finde sted.

Hvis den nedgravede tank ligger på et areal, hvor der er færdsel med tunge transportmidler, anbefaler vi at du fylder tanken med sand inden afblændingen eller på anden måde sikrer den mod sammenstyrning.

Er der sket en olieforurening fra en gammel, nedlagt olietank, som du aldrig har anvendt eller haft kendskab til, kan du som ny ejer ikke blive gjort ansvarlig for oprensning af forureningen. Forureningen vil blive kortlagt af Region Nordjylland, og en eventuel oprydning vil indgå i regionen almindelige indsats og prioritering af forurenede grunde.

PLASTTANKE

Udover reglerne for olietanke, er der særlige regler for overjordiske plasttanke, da de udgør en større brandrisiko.

Plasttank i det fri

Der gælder følgende krav til mindsteafstande fra plasttank:

- 1) 2,5 meter til skel
- 2) 2 meter til bygning eller skur og lignende bygget op ad bygning
- 3) 1,5 meter til tagudhæng


Plasttank op ad bygning

Ved plasttanke opstillet mindre end 2 meter fra en bygning, er der følgende mindsteafstandskrav:


- 1) 2 meter til åbninger eller bygningsdele, for eksempel vinduer, døre, tagudhæng, som ikke er klasse EI 30 (brandmodstandsevne på mindst 30 minutter).
- 2) Hvis der er adskillelse med klasse EI 30 mur mellem tank og for eksempel døre, er der ingen afstandskrav.
- 3) Hvis afstanden fra tank til tagudhæng er mindre end 2 meter, skal tagudhæng være klasse EI 30 til mindst 0,5 meter på hver side af tanken. Hvis klasse EI 30 væg er ført helt op til yderste tagdækning, behøver tagudhæng ikke at være klasse EI 30.

Ved tanke mindre end 2 meter fra et skur og lignende placeret op ad en bygning, skal skurets ydervæg mod tanken være klasse EI 30. Ellers skal bygningens ydervæg samt tagudhæng på bygning eller tag på skur være klasse EI 30 bygningsdel. Alternativt skal bygningen have klasse EI 30 ydervæg ført helt op til yderste tagdækning.

Tank i det fri

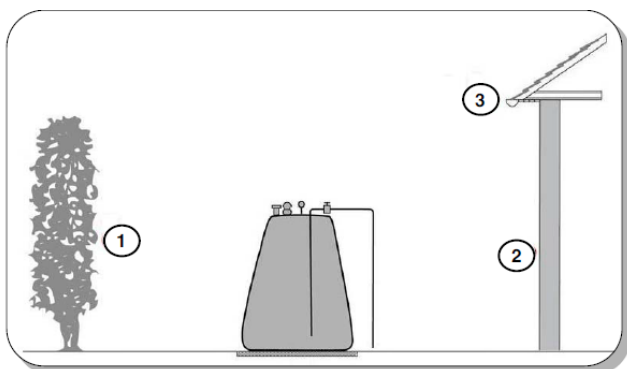

Tank op ad bygning

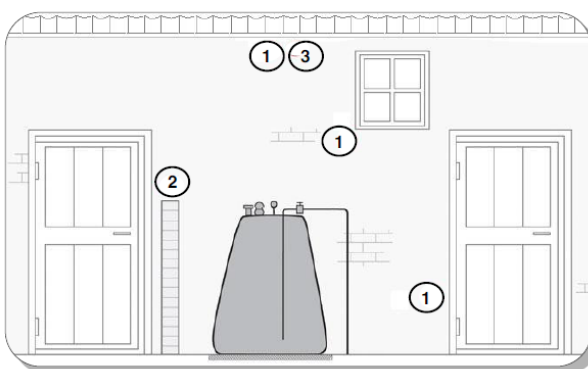


Opstilling af plasttank indendørs

Plasttanken skal placeres i stueetagen eller kælder. Det anbefales ikke at anbringe en plastiktank i et rum med person- eller dyreophold.

- 1) Bygningen/garagen mv. skal have en afstand til skel på 2,5 meter, og en afstand til andre bygninger på 2 meter.
- 2) Der er ingen afstandskrav til skel, hvis der er en klasse EI 60 væg (brandmodstandsevne på mindst 60 minutter) mod skel, som er 0,5 meter højere og 0,5 meter længere i hver ende end tanken. Der er ingen afstandskrav til andre bygninger, hvis der er en klasse EI 30 (brandmodstandsevne på mindst 30 minutter) adskillelse uden åbninger mod de andre bygninger. Dog tillades selv-lukkende klasse EI 30 døre. Ved tanke i skur, carport og lignende tættere end 2 meter fra en bygning, skal desuden tagudhæng på bygning eller tag på skur være en klasse EI 30 bygningsdel.
- 3) Opstillingsrum skal skilles fra øvrige rum af en bygningsdel med mindst klasse EL 30. Åbninger til andre rum skal lukkes med mindst klasse EL 30 dør, der er selv-lukkende.
- 4) Dørtærskler til andre rum skal være tætte og så høje, at indholdet fra tanken ikke kan flyde ud fra rummet. Dette skal forhindre brandspredning mellem rum. Der kan ses bort fra kravet om tærskler, hvis tanken anbringes i et væsketæt bassin af ubrændbart materiale eller på anden måde sikres, således at udflydning forhindres. Dette gælder dog ikke ved døre til det fri.
- 5) Må ikke placeres i nærheden af kemikalier, som for eksempel syrer.

Hvis rummet indeholder andet end tanken, anbefales det at tanken anbringes i et bassin for at begrænse brandspredningen i rummet.

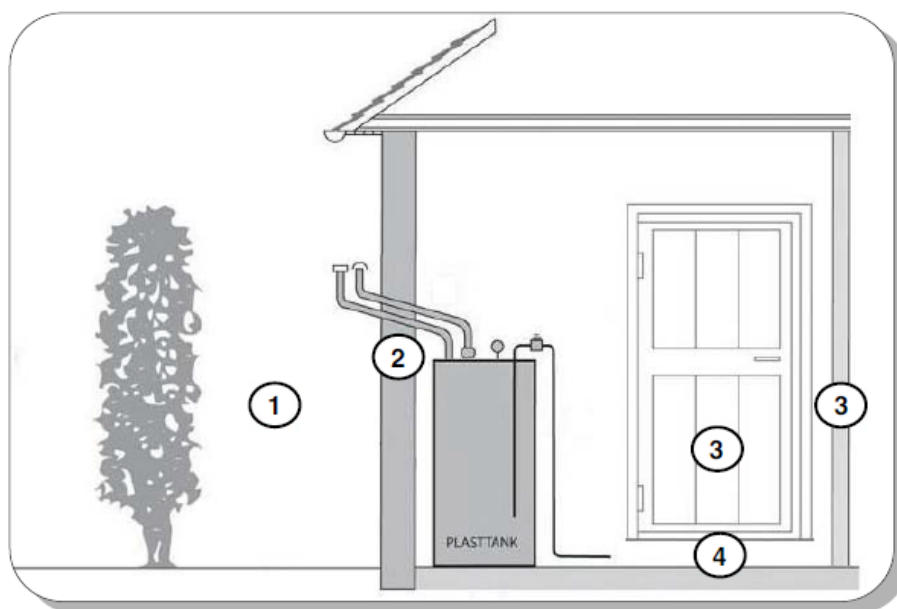

FORSIKRING

Hvis du har en olietank, er det lovpligtigt at være omfattet af en forsikring, der dækker forureningsskader. Du har automatisk en forsikring, hvis du får leveret olie fra et af de olieselskaber i Danmark, der er medlem af oliebranchens brancheforening eller en olieleverandør, der bliver forsynet med olie fra disse. Oliebranchen har i samarbejde med Topdanmark en forsikringsordning, som forsikrer husstanden. Er du ikke dækket af den automatiske forsikring, tilbyder flere forsikringsselskaber en ansvarsforsikring for olietanke.

Hvornår og hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker både nedgravede og overjordiske tanke. Der er imidlertid en række forudsætninger, der skal være opfyldt, for at forsikringen dækker:

- Tanken skal være på under 6.000 liter
- Tanken skal være lovlig
- Det skal være en privat tank og minimum 50 % af arealet, som tanken opvarmer, skal være bolig

Hvis din olietank er så gammel, at den skulle have været sløjfet, eller hvis den og rørsystemet ikke lever op til de gældende regler og krav, kan forsikringsselskabet afvise at betale for skaden. I så fald er det dig selv, der skal dække omkostningerne for en undersøgelse og eventuel oprensning - en udgift, som kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner eller mere.

Lækker tanken olie?

Hvis du har mistanke om, at din tank er utæt og lækker olie, har du pligt til hurtigst muligt at anmelde det til Morsø Kommune. Uden for kommunes åbningstid, eller hvis udslippet kan udgøre en akut risiko, skal du kontakte Nordjyllands Beredskab. Du skal også hurtigst muligt kontakte det forsikringsselskab, som varetager forsikringsordningen, og informere om din mistanke og den eventuelle skade.

Morsø Kommune vil herefter undersøge og vurdere omfanget af skaden og eventuelt udstede et påbud om undersøgelse af forureningen i henhold til jordforureningsloven. Kommunen eller dit forsikringsselskab kan derefter vælge at prøve at begrænse skaden eller foretage en indledende oprydning, hvis olieudslippet akut truer miljøet.

SPØRGSMÅL?

Har du spørgsmål i forbindelse med regler og krav til din olietank, er du velkommen til at kontakte Teknik og Miljø på tlf. 9970 7000 eller e-mail: teknikogmiljo@morsoe.dk.